


Сведения о зоне постоянного затопления Богучанского водохранилища

Приложение № 7 к Временным правилам технической эксплуатации и благоустройства Богучанского водохранилища на период строительства и первоначального заполнения до НПУ 208,0 м, утвержденным приказом Росводресурсов от 22.07.2005 № 139

Масштаб 1 : 200 000

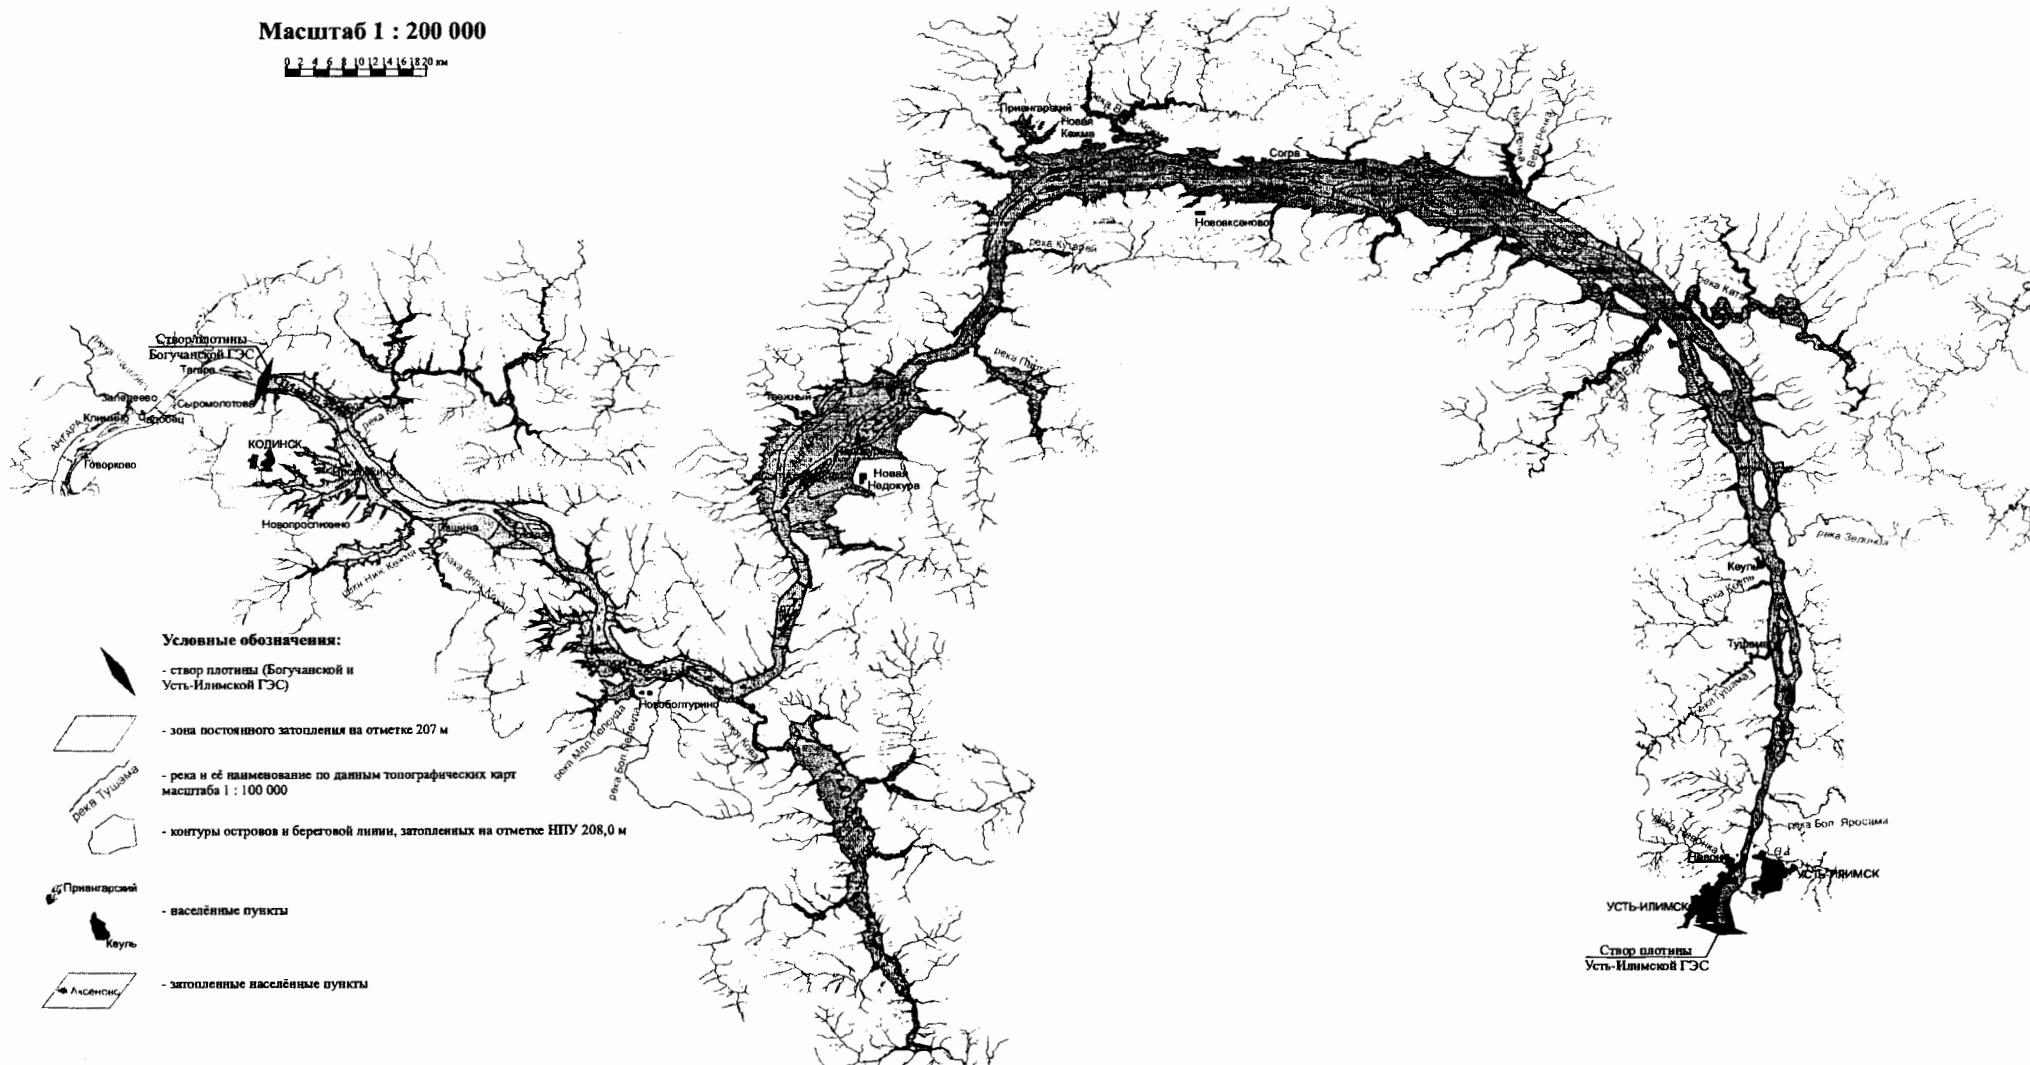

Створ плотины
Усть-Илимской ГЭС